




NÁHRADNI ZDROJ 50kW, 400V, 10min

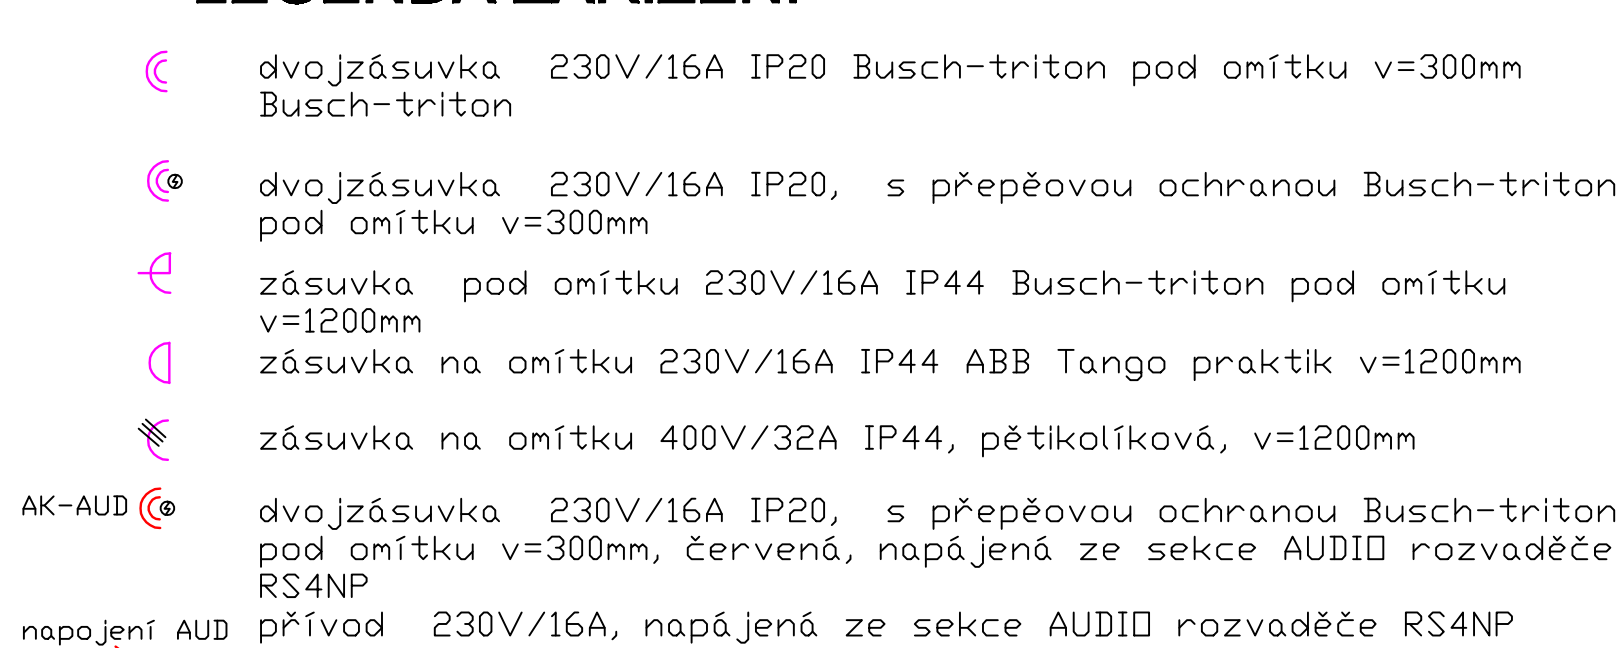

V3.01-P (V) zařízení VZT, napájení a ovládání viz funkční schémata MaF

**ZS**  zásuvková skříň 2x230V/16A, 1x400V/16A

	KABEL CYKY-J 3x2,5
	KABEL CYKY-J 5x1,5
	KABEL CYKY-J 5x2,5
	KABEL POŽÁRNĚ ODOLNÝ NHXJ-J 5x25 V60

Kabelové trasy jsou vedeny pod omítkou, v SDK příchávkách v podlaží a v podhledu. Trasy v podhledu jsou uloženy v elektrolaštacích pozinkovaných žlabech uctvovaných na os. nosné konstrukci. Při souběhu vedení silno a slaboproudu je třeba dodržet předpis pro souběh vedení - viz technická zpráva. Popis na výkrese má přednost před poznámkami v legendě.

L1 - zásuvka pro výpočetní techniku  
jištěná jističem 16A/B

F1 - zásuvka pro ostatní zařízení  
jištěná proudovým chráničem a jističem  
16A/B

L1 - zásuvka pro ledničku jištěná  
proudovým chráničem a jističem 16A/B bez  
možnosti vypnutí ze systému

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3 PEN AC 400 V / TN-C  
3 PEN AC 400 V / TN-C-S  
3 PEN AC 400 V / TN-S

OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41 SAMOČINÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
ZVÝŠENÁ PROUDOVÝM CHRÁNIČEM A OCHRANNÝM PŮSPOJENÍM  
OBVODY ODDĚLENÉ OD NN - SELV, PELV

[illegible]